



MEV-7 Eristystasonvalvontajärjestelmä

Erotetun verkon eristystason ja muuntajan kuormituksen valvonta järjestelmä.

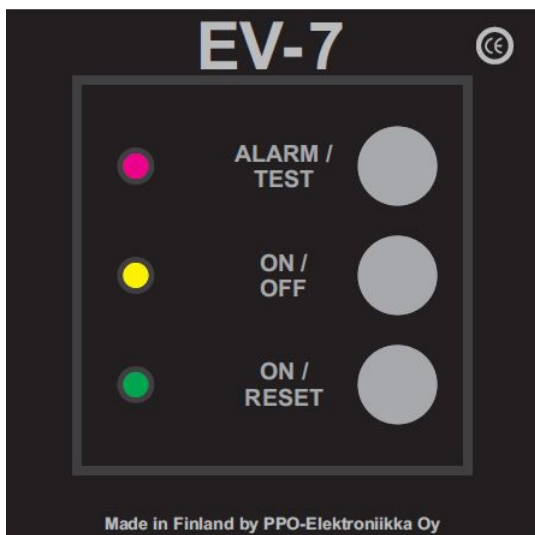

KAUKO-OHJAUSKOJE EV-7

- **Normaali tila:**
 - Vihreä merkkivalo vilkkuu.
- **Eristystason hälytys:**
 - Punainen merkkivalo palaa ja sumneri soi.
 - Verkkoon kytketyssä laitteessa on eristysvika.
 - Summerin poiskytkentä ON/OFF painikkeella (ei kuittaa hälytystä).
 - Oranssi merkkivalo ilmaisee summerin poiskytkennän.
 - Poista viimeksi lisätyt / käytetyt laitteet verkosta, katso kuittautuuko vika.
 - Järjestä vian aiheuttavalle laitteelle huolto.
 - Erotetun verkon käyttö kielletty kunnes vika on poistunut.
 - Hälytys kuittautuu automaattisesti vian poistuessa.
- **Hälytyksen koestus:**
 - Painikkeella ALARM/TEST hälytyksen koestus.
 - Painikkeella ON/RESET koestus hälytys pois päältä.
 - HUOM! koestus aiheuttaa myös etähälytyksen.

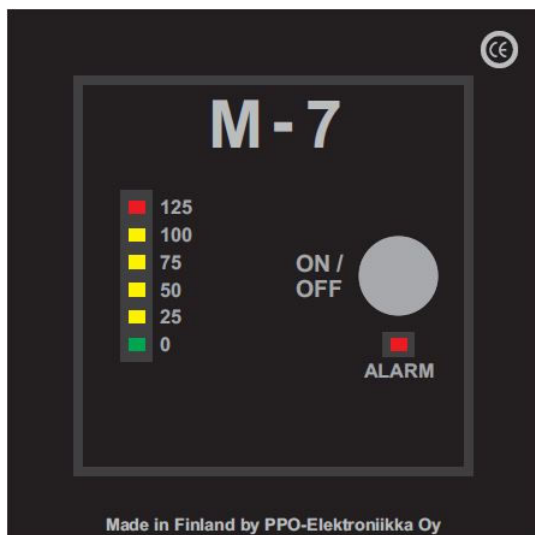

MUUNTAJAN VALVONTA M-7

- **Normaali tila:**
 - Vihreä merkkivalo vilkkuu ja LED-palkki ilmaisee muuntajan kuormitustason.
- **Muuntajan kuormitushälytys:**
 - Punainen merkkivalo syttyy, LED-palkki näyttää muuntajan kuormitustilanteen ja sumneri soi.
 - LED-palkin ylin punainen merkkivalo syttyy kun muuntaja on ylikuormittunut.
 - Summerin poiskytkentä ON/OFF painikkeella.
 -
- **Muuntajan lämpöhälytys:**
 - Punainen merkkivalo syttyy ja sumneri soi.
 - Summerin poiskytkentä ON/OFF painikkeella.
 - Hälytys kuittautuu automaattisesti vian poistuessa.